


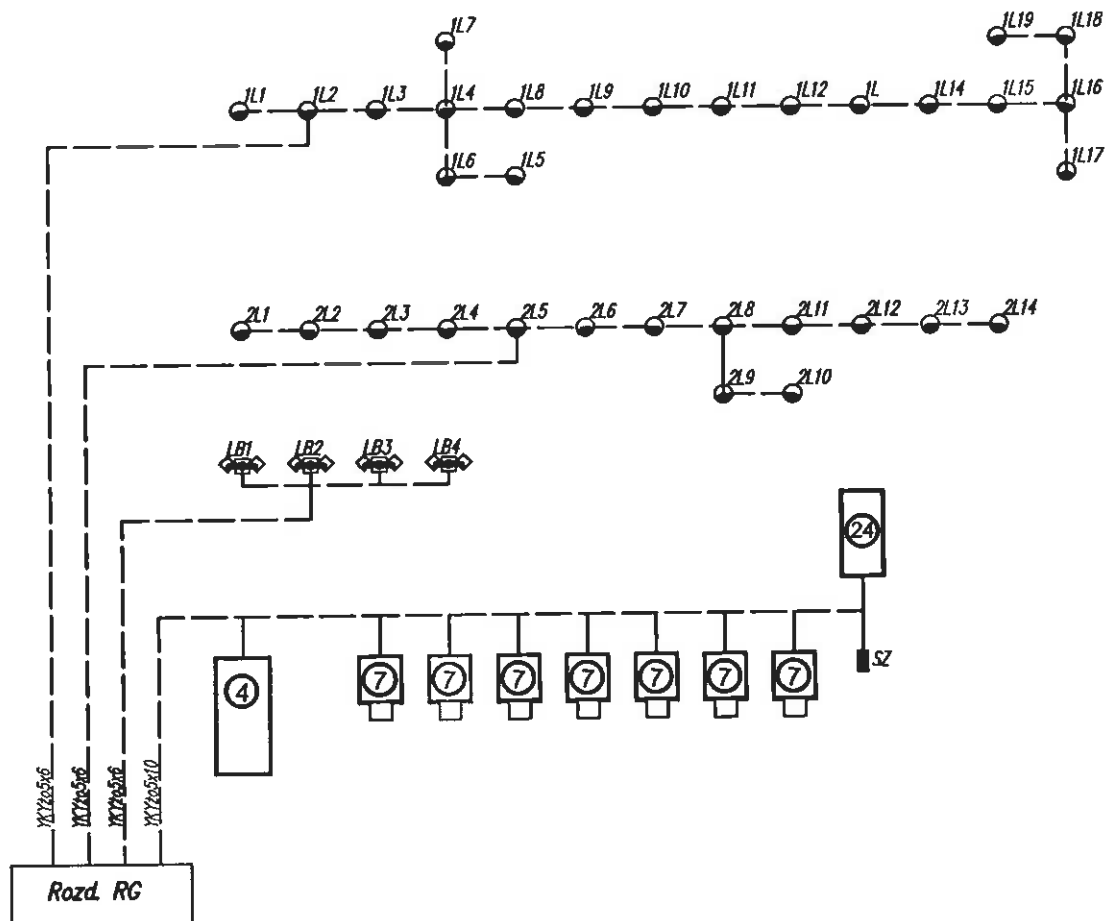

- 4** -garaż należący do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
- 7** -domki letniskowe przeznaczone
- 12** -istniejąca chata grilowa

OZNACZENIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	
	Linia kablowa oświetlenia terenu i zasilająca typ i przekrój zgodnie ze schematem linii kablowych
	Rura osłonowa kabla np. firmy ARDT typ A75 wymiary podane na planie
	mufa trójnikowa an
	Oprawa typu parkowego na słupie stałowym h=4,0m
	Maszt oświetleniowy 16m np. typ M-160E T-y ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW +fundament 0,85x0,85x1,7, z dwoma oporami MYP507 WB/60 1xHPI-T1000W/220V/643
	Szerzyna zasilająca dla namiotów 6x9m

TM-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski					
branża	rozpraszacz	uprawnienia	data	podpis	Skala
instalacje elektryczne	Jerzy Kwiatkowski	64/90/UW	07/2010		1:100
Sprawdzający	mgr inż. Lubomira Morawska	102/72/Wm	07/2010		
temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I BADAŃ NAD BIORÓŻNORODNOŚCIĄ POD NAZWĄ "CENTRUM DOŚWIADCZANIA ŚWIATA" WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Stwierdzenie
inwestor	GMINA POKÓJ UL. SIENKIEWICZA 8, 46-034 POKÓJ				Pw
obiekt	OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
adres	ŁADZA, UL. REYMONTA 3, DZ. NR 178/11, 178/9, 122, AM-1, OBRĘB ŁADZA, GMINA POKÓJ, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE				Nr rys.
tytuł rysunku	SCHEMAT LINII KABLOWEJ				E11